

VALVOLA ANTICONDENSA SERIE VTC300

Il miscelatore termico ESBE serie VTC300 viene utilizzato per proteggere le caldaie fino a 30 kW da temperature di ritorno troppo basse. Inoltre, ESBE serie VTC300 carica in modo efficiente i serbatoi di accumulo.

FUNZIONAMENTO

Il miscelatore termico a 3 vie ESBE serie VTC300 è progettato per proteggere la caldaia da temperature di ritorno troppo basse. Il mantenimento di una temperatura di ritorno elevata e stabile assicura un maggiore livello di efficienza della caldaia riducendo i residui e aumentando la durata della caldaia. Il miscelatore VTC300 viene utilizzato nelle applicazioni di riscaldamento in cui i serbatoi sono alimentati da caldaie a combustibile solido fino a 30 kW. La valvola viene installata nel tubo di ritorno alla caldaia (45°C, 55°C, 60°C, 70°C o 80°C) oppure nel tubo di mandata del serbatoio di accumulo (70°C o 80°C). Si raccomanda la prima opzione in quanto offre una disposizione delle condutture più semplice per l'eventuale espansione (vedere gli esempi di installazione).

FUNZIONAMENTO

Poiché regola su due porte, la valvola è facile da installare e non richiede alcuna valvola di regolazione nella conduttura di bypass.

Il funzionamento della valvola è indipendente dalla posizione di montaggio.

La valvola contiene un termostato che apre parzialmente il raccordo A a una temperatura dell'acqua miscelata in uscita nel raccordo AB di 45°C, 55°C, 60°C, 70°C o 80°C. Il raccordo B è completamente chiuso quando la temperatura nel raccordo A supera la temperatura di apertura nominale di 10°C.

FLUIDO


Come additivi sono consentiti un massimo del 50% di glicole come protezione antigelo e composti igroscopici. In sede di dimensionamento della valvola occorre considerare che l'aggiunta di glicole nell'acqua ha un effetto sia sulla viscosità che sulla conduzione termica. Aggiungendo il 30-50% di glicole, la potenza massima della valvola diminuisce del 30-40%. Una concentrazione inferiore di glicole è trascurabile.

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Si raccomanda di installare dispositivi di intercettazione sui collegamenti della valvola per agevolare la manutenzione futura.

In condizioni normali, la valvola anticondensa non necessita di manutenzione. Tuttavia, sono disponibili termostati di ricambio facilmente sostituibili.

INSTALLAZIONE

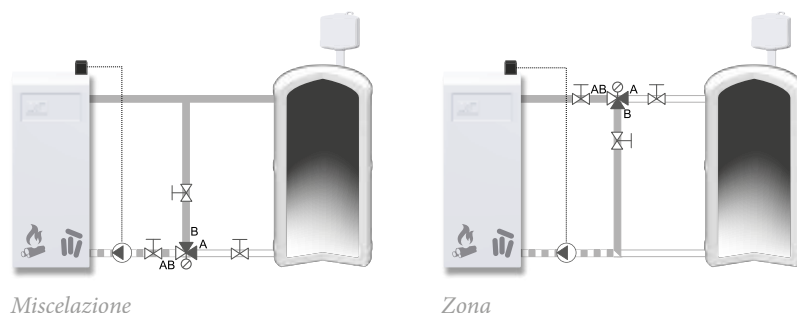

VALVOLA ANTICONDENSA VTC300 ADATTA PER

- Riscaldamento
- Riscaldamento solare

OPTIONAL

Termostato 45°C _____	Codice 57000100
Termostato 55°C _____	Codice 57000200
Termostato 60°C _____	Codice 57000300
Termostato 70°C _____	Codice 57000400
Termostato 80°C _____	Codice 57000500

DATI TECNICI

Classe di pressione: _____ PN 10
 Temperatura del fluido: _____ max 100°C
 _____ min 0°C
 Pressione differenziale max: __ Miscelazione, 100 kPa [1.0 bar]
 _____ Zona, 30 kPa [0.3 bar]
 Trafilamento A - AB: _____ Tenuta stagna
 Trafilamento B - AB: _____ max 3% di Kvs
 Campo di regolazione Kv/Kv^{min}: _____ 100
 Collegamenti: _____ Filetto femmina (Rp), EN 10226-1
 _____ Filetto maschio (G), ISO 228/1

Materiale


Alloggiamento della valvola e altre parti metalliche a contatto con il fluido: _____ Ottone DZR, CW 625N, resistente alla dezincatura

PED 2014/68/EU, articolo 4.3


Attrezzatura a pressione in conformità alla Direttiva PED 2014/68/EU, articolo 4.3 (requisiti essenziali di progettazione).

Ai sensi della Direttiva, l'attrezzatura non dovrebbe essere corredata di marchio CE.



DIREZIONE DEL FLUSSO

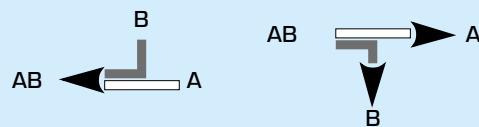


VALVOLA ANTICONDENSA SERIE VTC300

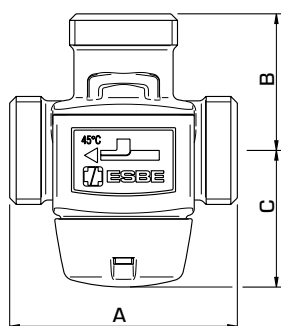

VTC311, VTC312

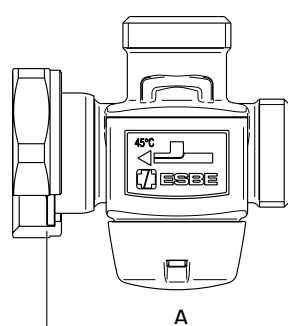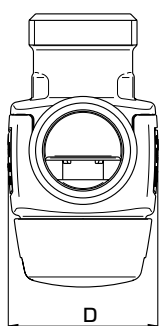

VTC317, VTC318

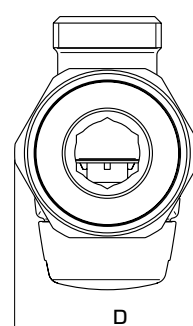

SERIE VTC311, FF

Codice	Riferimento	DN	Kvs *	Collegamento	Temperatura di apertura	A	B	C	D	Peso [kg]	Nota
51000100	VTC311	20	3.2	Rp 3/4"	45°C ± 2°C	70	42	42	46	0.53	
51000200					55°C ± 2°C						
51000300					60°C ± 2°C						
51000400					70°C ± 2°C						
51000500					80°C ± 2°C						

SERIE VTC312, FM

Codice	Riferimento	DN	Kvs *	Collegamento	Temperatura di apertura	A	B	C	D	Peso [kg]	Nota
51000800	VTC312	15	2.8	G 3/4"	45°C ± 2°C	70	42	42	46	0.48	
51000900					55°C ± 2°C						
51001000					60°C ± 2°C						
51001100					70°C ± 2°C						
51001200					80°C ± 2°C						
51001500	VTC312	20	3.2	G 1"	45°C ± 2°C	70	42	42	46	0.51	
51001600					55°C ± 2°C						
51001700					60°C ± 2°C						
51001800					70°C ± 2°C						
51001900					80°C ± 2°C						

SERIE VTC317, FLANGIA POMPA E FM

Codice	Riferimento	DN	Kvs *	Collegamento	Temperatura di apertura	A	B	C	D	Peso [kg]	Nota
51002200	VTC317	20	3.2	PF 1 1/2", G 1"	45°C ± 2°C	75	42	42	57	0.57	
51002300					55°C ± 2°C						
51002400					60°C ± 2°C						
51002500					70°C ± 2°C						
51002600					80°C ± 2°C						

SERIE VTC318, CALOTTA E FM

Codice	Riferimento	DN	Kvs *	Collegamento	Temperatura di apertura	A	B	C	D	Peso [kg]	Nota
51002900	VTC318	20	3.2	RN 1", G 1"	45°C ± 2°C	70	42	42	46	0.49	
51003000					55°C ± 2°C						
51003100					60°C ± 2°C						
51003200					70°C ± 2°C						
51003300					80°C ± 2°C						

* Valore Kvs in m³/h ad una perdita di carico di 1 bar. PF = Flangia pompa RN = Calotta

VALVOLA ANTICONDENSA SERIE VTC300

DIMENSIONAMENTO DI VALVOLA E POMPA

Esempio: In base alla potenza della caldaia (ad es. 20 kW), intersecare in orizzontale verso destra nel diagramma fino al Δt selezionato, corrispondente alla differenza di temperatura tra mandata e ritorno della caldaia (ad es. $90^{\circ}\text{C} - 80^{\circ}\text{C} = 10^{\circ}\text{C}$).

Intersecare in verticale le curve che rappresentano le varie misure delle valvole (ad es. $Kvs\ 2,8$), quindi in orizzontale verso sinistra per ricavare la perdita di carico sulla valvola (ad es. 38 kPa) che deve superare la pompa. In aggiunta alla perdita

di carico sulla valvola occorre ricordare che la pompa deve essere dimensionata anche per la perdita di carico dei restanti componenti dell'impianto (ad es. tubi, caldaia e serbatoio di accumulo).

Se la perdita di carico e la portata non sono adeguate per la pompa prevista per l'impianto, provare un valore Kvs differente in grado di sostenere una perdita di carico appropriata.

VTC300 – perdite di carico

ΔP
[kPa] [m]

